



180002280586




中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(№): WT2018B03A01184

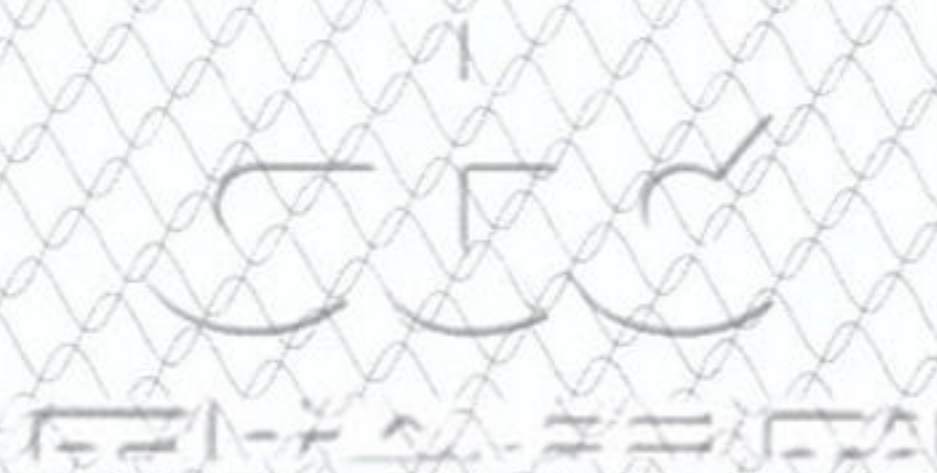

委托单位:

佛山爱福龙塑料材料有限公司

Entrusted by

样品名称:

同质透心 PVC 地板

Sample Name

检验类别:

委托检验

Test Type

国家建筑材料测试中心

National Research Center of Testing Techniques for Building Materials



WT2018B03A01184



国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

180002280586

检验报告

(Test Report)

中心编号: WT2018B03A01184

第 1 页 共 2 页

样品名称	同质透心 PVC 地板	检验类别	委托检验
委托单位	佛山爱福龙塑料材料有限公司	商 标	爱福龙
生产单位	佛山爱福龙塑料材料有限公司	样品状态	样品完好
来样日期	2018 年 08 月 30 日	样品数量	5 平方米
生产日期 /批号	2018 年 08 月 27 日/20180827	型号规格	2.0mm×2.0m×20m
检验依据	各检验项目检验依据详见数据页。		
判定依据	GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检验项目	燃烧性能 B ₁ (B-s1, t0) 级		
检验结论	*经检验, 送检样品燃烧性能检验结果符合 GB 8624-2012 中铺地材料 B ₁ (B-s1, t0) 级难燃材料 (制品) 的技术要求。检验结果见第 2 页。*		
附注:	(委托方提供) 样品编号: 1。		

签发日期: 2018 年 09 月 28 日

(检验专用章)

检验专用章

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话: 65728538 邮编: 100024

国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

检验报告

(Test Report)


中心编号: **WT2018B03A01184**

共2页 第2页

序号	检验项目	计量单位	标准要求	实测值	单项结论	检验依据	
1	燃烧性能 B ₁ (B-s1, t0) 级	20s内焰尖高度 (Fs)	mm	≤150	<150	符合	GB/T 8626-2007
		临界热辐射通量 (CHF)	kW/m ²	≥8.0	10.2	符合	GB/T 11785-2005
		产烟量 (s1)	%×min	≤750	130	符合	
		产烟毒性 (t0)	/	达到ZA ₁ 级	ZA ₁ 级	符合	GB/T 20285-2006

样品说明: 同质透心PVC地板, 厚度为2.0mm。(委托方提供)

送检样品照片

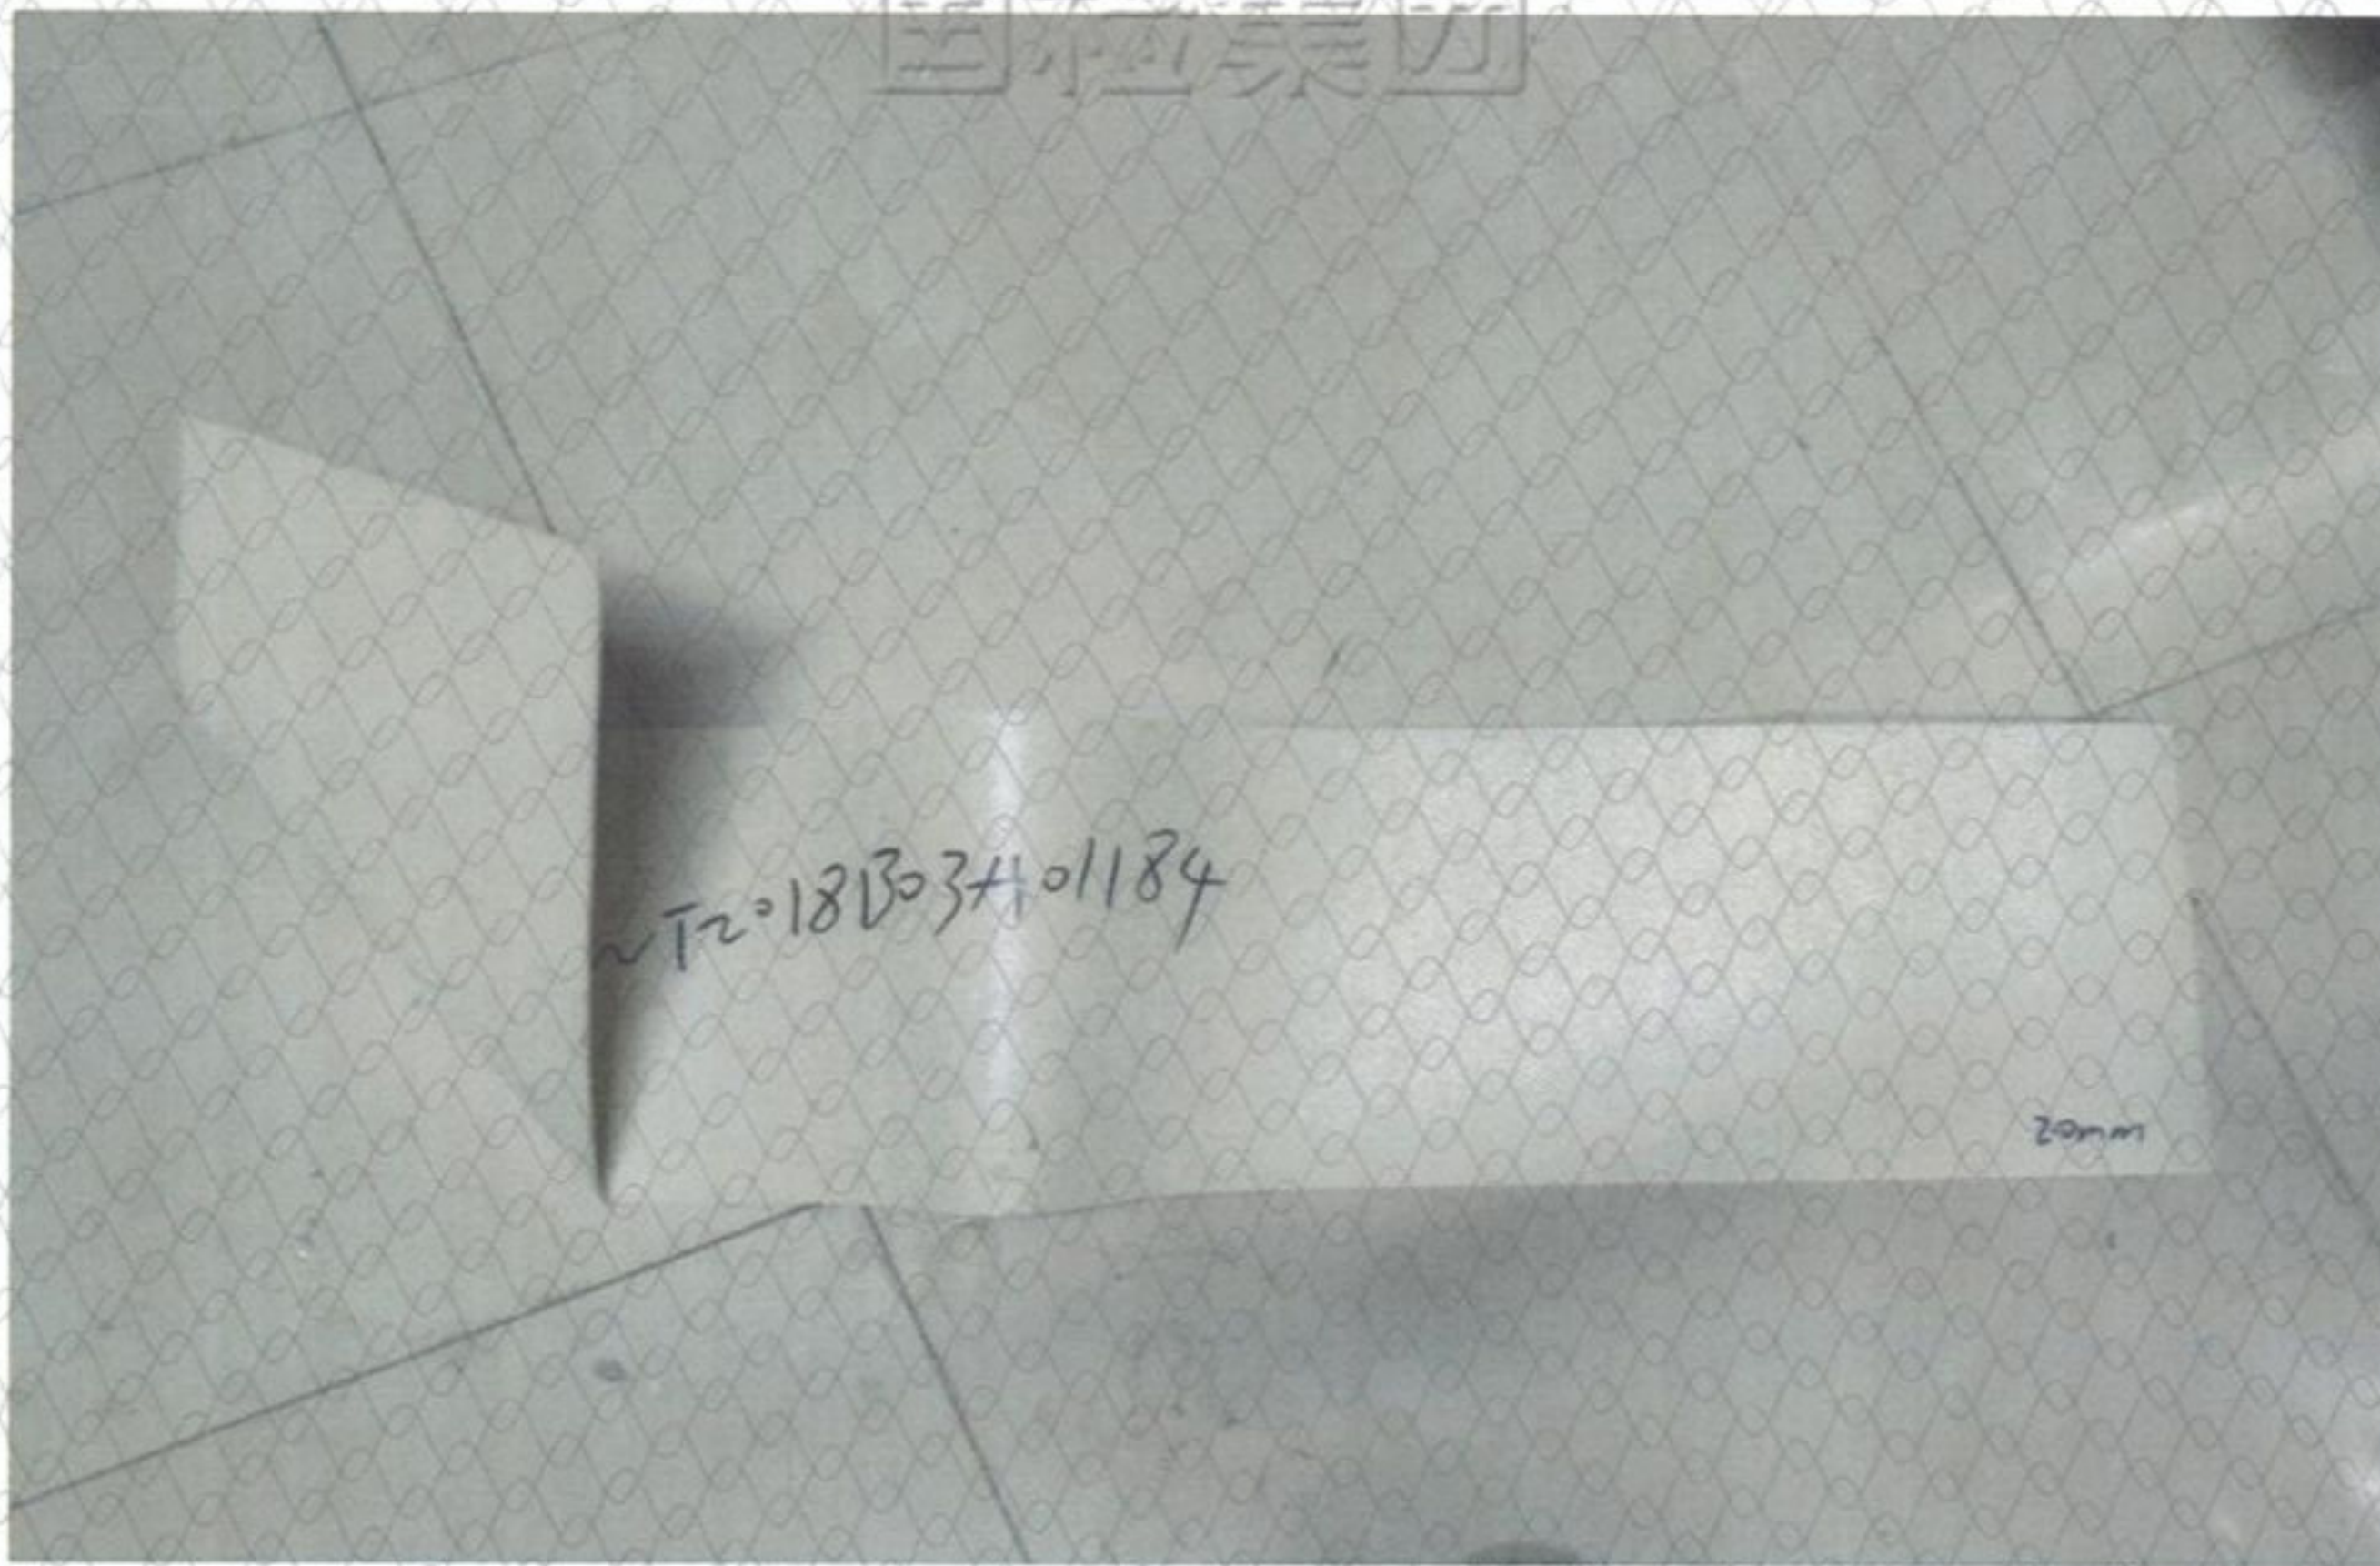

燃烧试样安装说明 (GB/T 11785-2005):

- 1、试样采用专用胶粘剂粘结在基板上(7mm厚水泥板), 粘结后的试样采用机械方式(金属螺栓、夹具)固定于试样架上。
- 2、送检样品受火面为上表面。

备注

本试验的结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能将其作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

=====**本 报 告 结 束**=====

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼

电话: 65728538 邮编: 100024